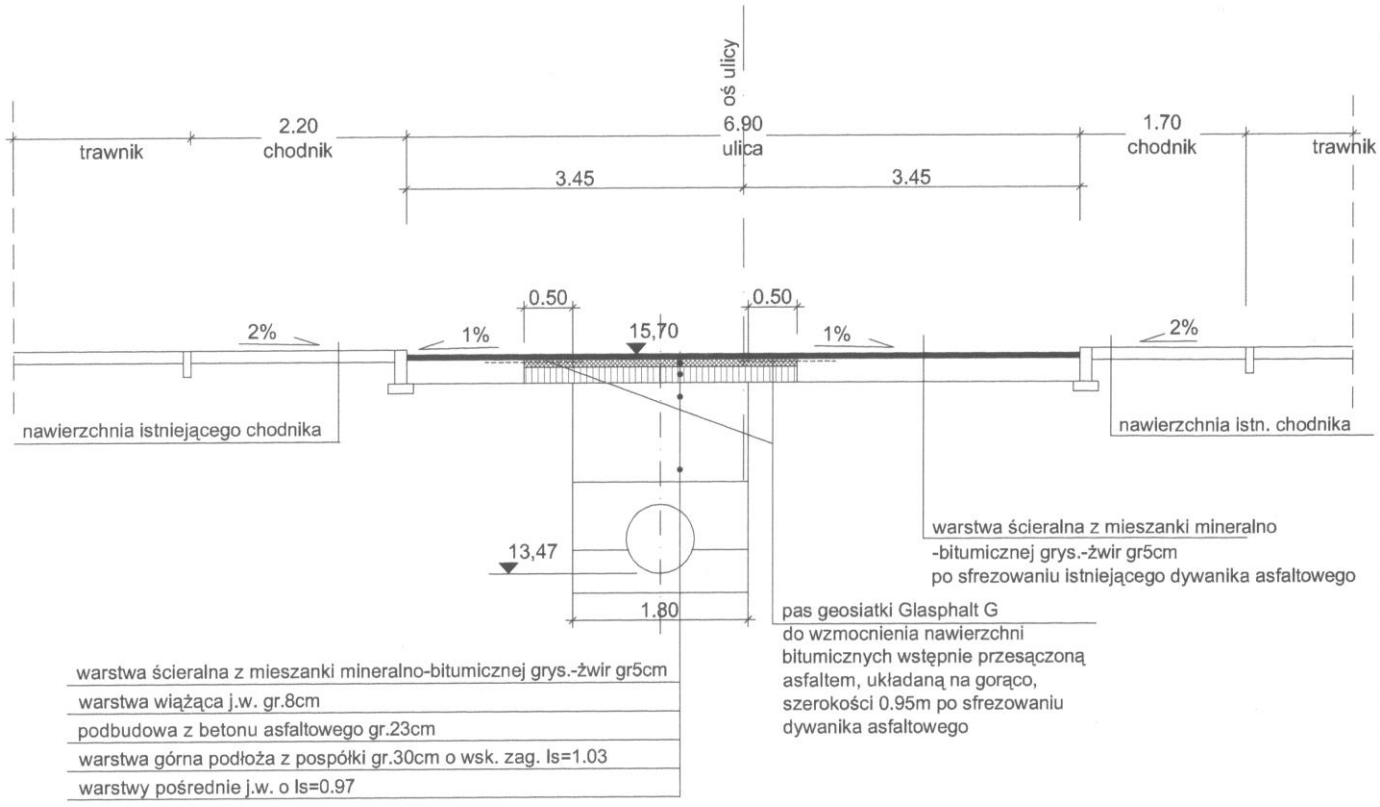
oś ulicy
trawnik
2.20
chodnik
6.90
ulica
1.70
chodnik
trawnik
3.45
3.45
0.50
0.50
2%
1%
15,70
1%
2%
nawierzchnia istniejącego chodnika
nawierzchnia istn. chodnika
13,47
1.80
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno
-bitumicznej grys.-żwir gr5cm
po sfrezowaniu istniejącego dywanika asfaltowego
pas geosiatki Glasphalt G
do wzmocnienia nawierzchni
bitumicznych wstępnie przesączoną
asfaltem, układaną na gorąco,
szerokości 0.95m po sfrezowaniu
dywanika asfaltowego
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grys.-żwir gr5cm
warstwa wiążąca j.w. gr.8cm
podbudowa z betonu asfaltowego gr.23cm
warstwa górna podłoża z pospółki gr.30cm o wsk. zag. Is=1.03
warstwy pośrednie j.w. o Is=0.97